

IGROŚ. 271.1.22.2019

Do Wykonawców
pobierających materiały przetargowe

dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.22.2019

„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”

W związku z zapytaniami do przetargu wniesionymi przez uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 17

Dotyczy branża sanitarna. Czy centrale klimatyzacyjne CW1 i CW2 są istniejące, czy trzeba je dostarczyć?

Odpowiedź nr 17

W obiekcie nie znajdują się żadne istniejące centrale klimatyzacyjne. W ramach inwestycji należy wykonać montaż dwóch central **wentylacyjnych**. Parametry central oraz miejsca ich montażu - zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 18

Dotyczy branża teletechniczna/Instalacja Strukturalna. Czy ujmować układanie światłowodów oraz gniazd końcowych dla nich?

Odpowiedź nr 18

Należy ująć układanie światłowodów oraz gniazd końcowych.

Pytanie nr 18

W dokumentacji projektowej występuje odwodnienie liniowe żelbetowe z rusztem typ AS-200 typ I – w przedmiarach budowlanych i instalacyjnych BRAK powyższej pozycji. Czy powyższe zagadnienie ująć do przetargu? Gdzie powinna się znaleźć ta pozycja – w kosztorysie budowlanym czy instalacyjnym?

Odpowiedź nr 18

Odwodnienie liniowe należy ująć w przetargu. Proponuje się ujęcie tej pozycji w części kosztorysu dotyczącej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 19

Jednym z elementów projektu br. Sanitarnej jest Technologia kuchni. Brak w projekcie szczegółów dotyczących zastosowanych urządzeń. Proszę o uzupełnienie projektu Technologii kuchni o szczegółową specyfikację wyposażenia z wymiarami i parametrami technicznymi wymaganych urządzeń. Bez tych danych uzyskanie wyceny od dostawcy nie jest możliwe.

Odpowiedź nr 19

Ogólny spis urządzeń przedstawiono na rysunku 1S Schemat technologii kuchni. Jednak wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres przetargu. W pomieszczeniu kuchennym ma być zamontowany zlewozmywak dwukomorowy i umywalka, które zostały uwzględnione w przedmiarach dotyczących instalacji sanitarnej. W ofercie należy wycenić te dwa urządzenia.


Pytanie nr 20

Proszę o podanie parametrów technicznych paneli ażurowych stanowiących obudowę ściany w Sali gimnastycznej. Rodzaj materiału, grubość panela, kolor.

Odpowiedź nr 20

Zgodnie z § 302. ust. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: *„W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, chroniące od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.”* Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci należy obudować. Zostało to zawarte w projekcie na str. 156, pkt. 5.2. Rozwiązania techniczne – instalacja. Wymiary obudowy należy dostosować do poszczególnych grzejników (typy grzejników przedstawiono na rys 10S i 11S). Panel ażurowy z płyty MDF o gr. 18 mm. Schematyczny wygląd panelu ażurowego przedstawiono w projekcie na str. 44, jednak nie jest to wygląd konieczny, można zastosować inny typ ażurów (w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji prac).

BŁ

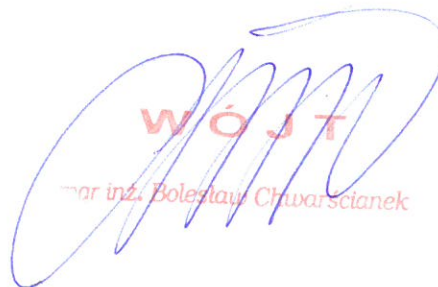

WÓJT
inż. Bolesław Chwarscianek